

LYRE POUR MANOMETRE BSP

Lyre pour manomètre BSP permettant de réduire la température du fluide avant le contact avec le manomètre. 2 types : Siphon cor de chasse ou modèle en U.
Disponible en inox, cuivre ou acier



- Dimensions :** DN1/4" à DN1/2"
- Raccordement :** Mâle ou Femelle BSP
- Température Mini :** -20°C (pour modèles inox)
- Température Maxi :** +200°C (pour modèles inox)
- Pression Maxi :** 40 Bars (pour modèles inox)
- Caractéristiques :** Siphon cor de chasse ou modèle en U
- Matière :** Cuivre, Acier ou Inox

LYRE POUR MANOMETRE BSP

CARACTERISTIQUES :

- Siphon cor de chasse ou modèle en U

UTILISATION :

- Pour réduire la température du fluide avant contact avec le manomètre
- Température mini et maxi admissible Ts : suivant modèles, voir ci-dessous
- Pression maxi admissible Ps : suivant modèles voir ci-dessous

GAMME :




- Siphon cor de chasse Inox AISI 304 Mâle Femelle BSP DN1/4" et DN1/2" **Ref. 14000006 et 14000007**
 - Pression maxi Ps : 40 bars
 - Température mini et maxi Ts : -20°C à +200°C




- Siphon cor de chasse Acier Mâle Mâle BSP DN1/4" et DN1/2" **Ref. 13300004 et 13300005**
 - Pression maxi Ps : 25 bars
 - Température mini et maxi Ts : -20°C à +120°C

LYRE POUR MANOMETRE BSP

DIMENSIONS (en mm) :

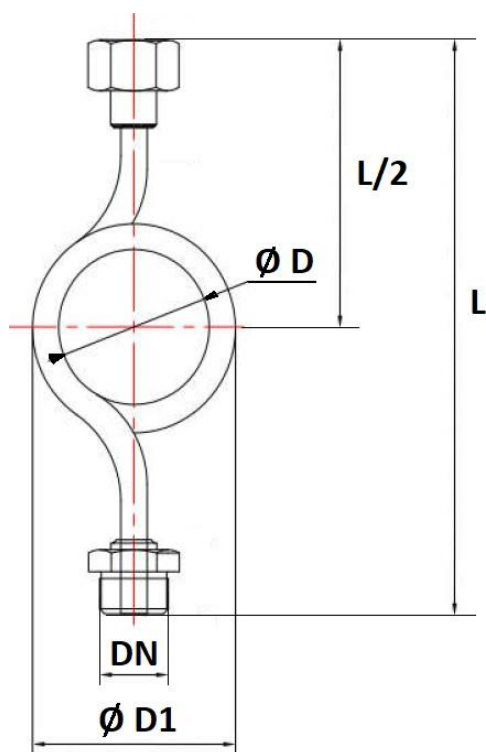

Modèles Inox		
DN	1/4"	1/2"
L	172	170
L/2	86	85
Ø D	46	
Ø D1	64	
Poids (en Kg)	0.3	0.3
Ref.	14000006	14000007

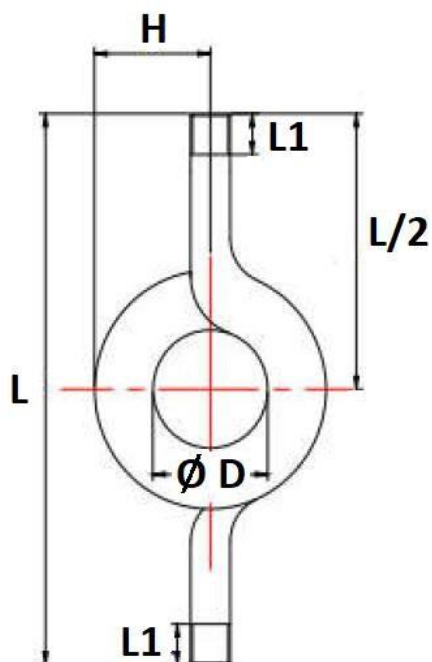

Modèles Acier		
DN	1/4"	1/2"
L	235	230
L/2	117.5	115
L1	20	
H	36	50
Ø D	46	58
Poids (en Kg)	0.45	0.5
Ref.	13300004	14000005

LYRE POUR MANOMETRE BSP**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Filetage mâle et taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228/1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.